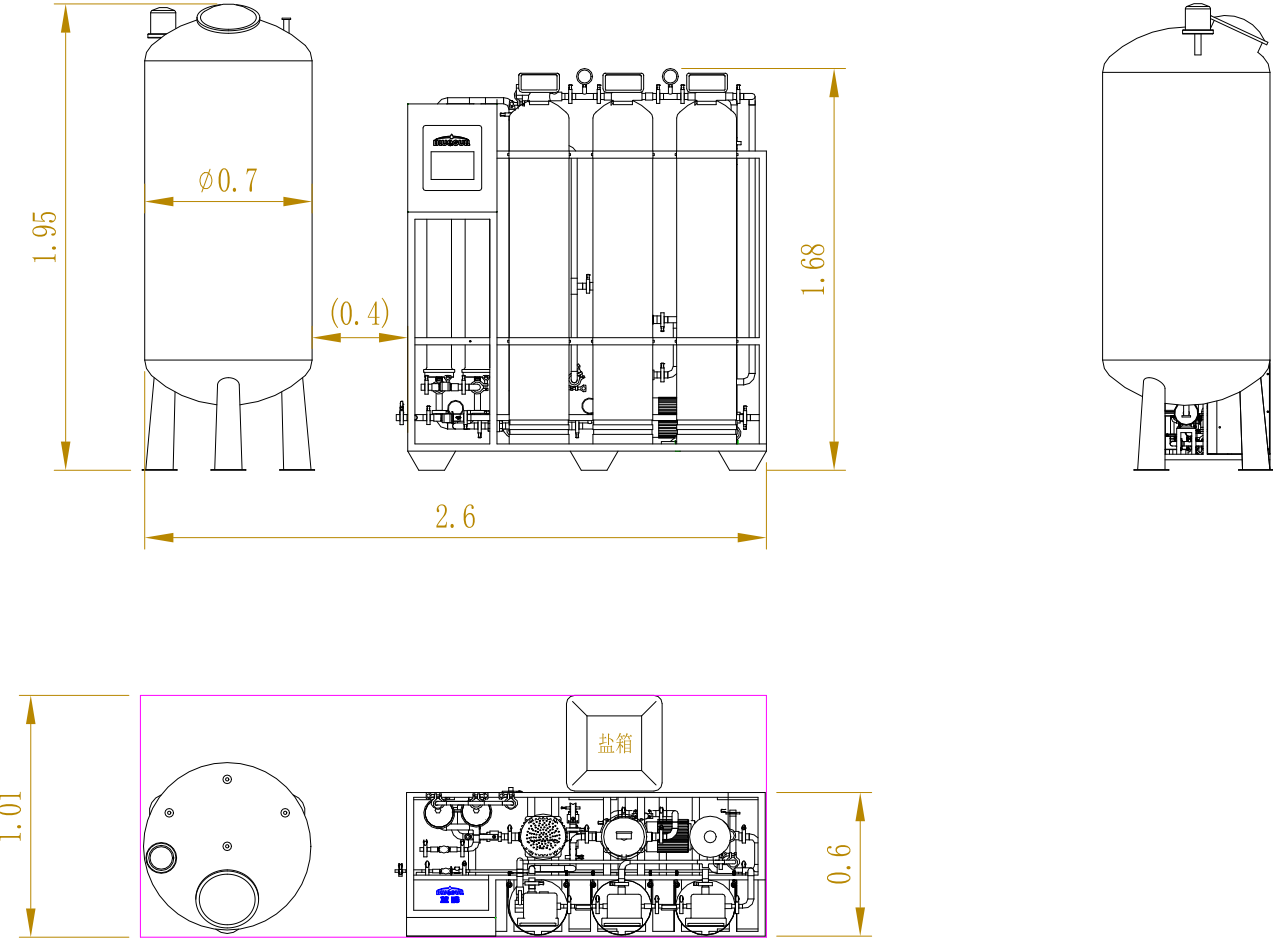


设备型号	LOSR0-500-S（标准款）																								
设备产水量	0.5m³/H																								
水箱容量	0.5m³																								
产品三视图																									
安装要求	纯净水供水管 DN40 离地500 MM 预留截止阀 主机 2.4kW/380V 离地1500mm (须留漏电保护器) 86型二三插*2 下水管 DN50 离地50 MM 自来水进水管 DN32 离地500 MM 预留截止阀 排水沟槽 安装区域 安装区域净高≥2.5 门宽不小于0.9 净水设备安装要求（参照上图）： （1）水路： <table><tr><th>图示代号</th><th>用途</th><th>最小管径要求</th><th>离地高度</th><th>管头留阀</th><th>备注</th></tr><tr><td>进</td><td>自来水进水管</td><td>DN32</td><td>50-60cm</td><td>需要</td><td>1) 浓水管可另接储水箱供清洁用水使用，也可接楼层</td></tr><tr><td>净</td><td>纯净水供水管</td><td>DN40</td><td>50-60cm</td><td>需要</td><td>生活污水；</td></tr><tr><td>浓</td><td>浓水排放管</td><td>DN50</td><td></td><td></td><td>2) 浓水管建议用PVC材质，其他管材建议用PPR热熔管。</td></tr></table> △△△注意：如浓水需要回收利用，请在回收水箱合适位置安装 溢流口，同时注意保证浓水管道时刻畅通，不可安装截留功能阀件，否则会损坏设备。 （2）用电控制： 1）必须在图示位置安装独立 家用配电箱，电箱位数：10位(设备自用5位，另外预留5位升级备用)，电箱离地高度为1.2-1.5米； 2）电箱进线为三相5线，箱内配备3P+N（或4P）漏电开关（32A）； 3）电箱侧面需安装2个86型二三插 AC220V\10A（用作安装调试用电插口）； 4）电箱至设备连接线为5芯电缆线，出厂附4米线缆，线径2.5mm²。 （3）土建与装饰工程： 1）设备安装区域需做排水沟槽，并配备不锈钢盖板，沟深10-15cm、沟底坡度0.5-1%，沟底接入生活污水排水管； 2）排水沟槽不锈钢盖板必须与地平面 平齐； 3）地面与四周墙高1.0米以下贴瓷砖； 4）设备安装区域需安装照明灯具与通风装置； 5）设备房门洞尺寸必须大于：高2米、宽0.9米，净高2.5米以上； 6）设备进场搬运通道，宽度必须大于1.5米、门洞高度大于2米； 7）设备安装区域位置必须大于：长3.3米、宽2.1米、高2.5米以上。	图示代号	用途	最小管径要求	离地高度	管头留阀	备注	进	自来水进水管	DN32	50-60cm	需要	1) 浓水管可另接储水箱供清洁用水使用，也可接楼层	净	纯净水供水管	DN40	50-60cm	需要	生活污水；	浓	浓水排放管	DN50			2) 浓水管建议用PVC材质，其他管材建议用PPR热熔管。
图示代号	用途	最小管径要求	离地高度	管头留阀	备注																				
进	自来水进水管	DN32	50-60cm	需要	1) 浓水管可另接储水箱供清洁用水使用，也可接楼层																				
净	纯净水供水管	DN40	50-60cm	需要	生活污水；																				
浓	浓水排放管	DN50			2) 浓水管建议用PVC材质，其他管材建议用PPR热熔管。																				


尺寸单位：米

进水压力：0.2MPa-0.45MPa
原水要求：市政自来水

- 终端分质用水建议：
- 1) 纯净水：
用于面点、凉菜、蒸煮、开水器、炉灶、汤炉、售卖区温菜/饭设备或包厢、就餐区饮用等涉及“直接入口”的用水点；
- 2) 自来水：
用于洗菜、超声波洗碗、**燃气炉灶台面降温**、鱼肉粗加工、切配、星盆/水池及其他清洗、清洁用途等用水点。

注意：净水设备接常开的自来水与电源；晚上不需要断水断电；设备滤芯滤料的冲洗设置在后半夜执行

燃气炉灶台面降温只能用自来水
纯净水用水点不能做长流水用水点

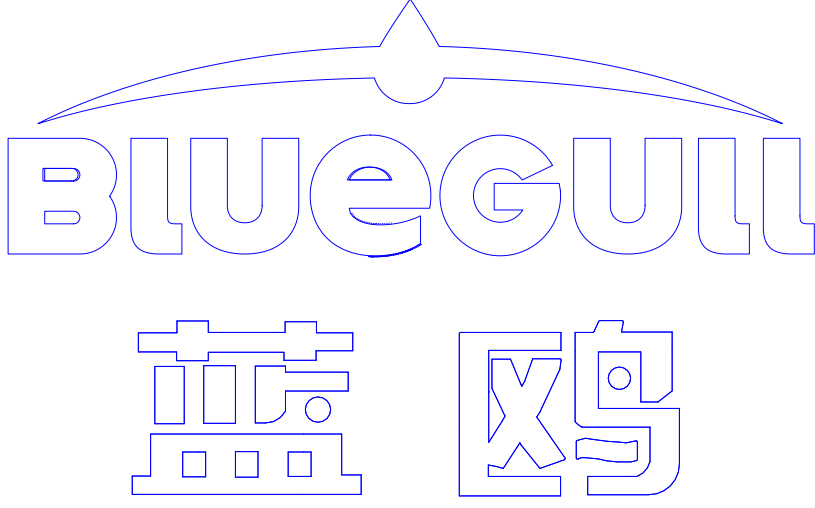	
电 话	400-9936-036
传 真	
地 址	佛山市南海区桂城街道三山大道15号名厨磁电工业园（528200）
项目名称	
项目负责人	
业务经理	
设备型号	LOSR0-500-S
设备产水量	0.5m³/H
水箱容量	0.5m³
审 核	
校 核	
设 计	
制 图	
出图日期	2024-08-14
图 纸 名 称	LOSR0-500-S 设备系统产品图 及 设备安装参考平面图